


Inkubálás

Incubate at $37^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$.



Inkubálás

Incubate at $37^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

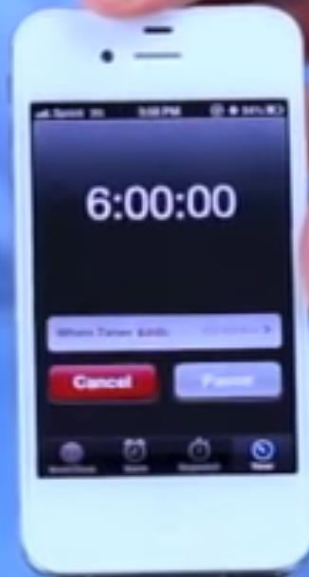

Dúsítási idő

- 6 óra – Kvantitatív (számlálás)
- 8 óra – Kvalitatív (jelenlét/hiány)

Detektáló cső - szobahőmérsékletre



Jelölés



Write location or product
on label.

Koppintgatás



Eltávolítás




Remove Snap-Valve.

Dúsítócsőben folyadék felszívás



Dúsítócsőben folyadék felszívás

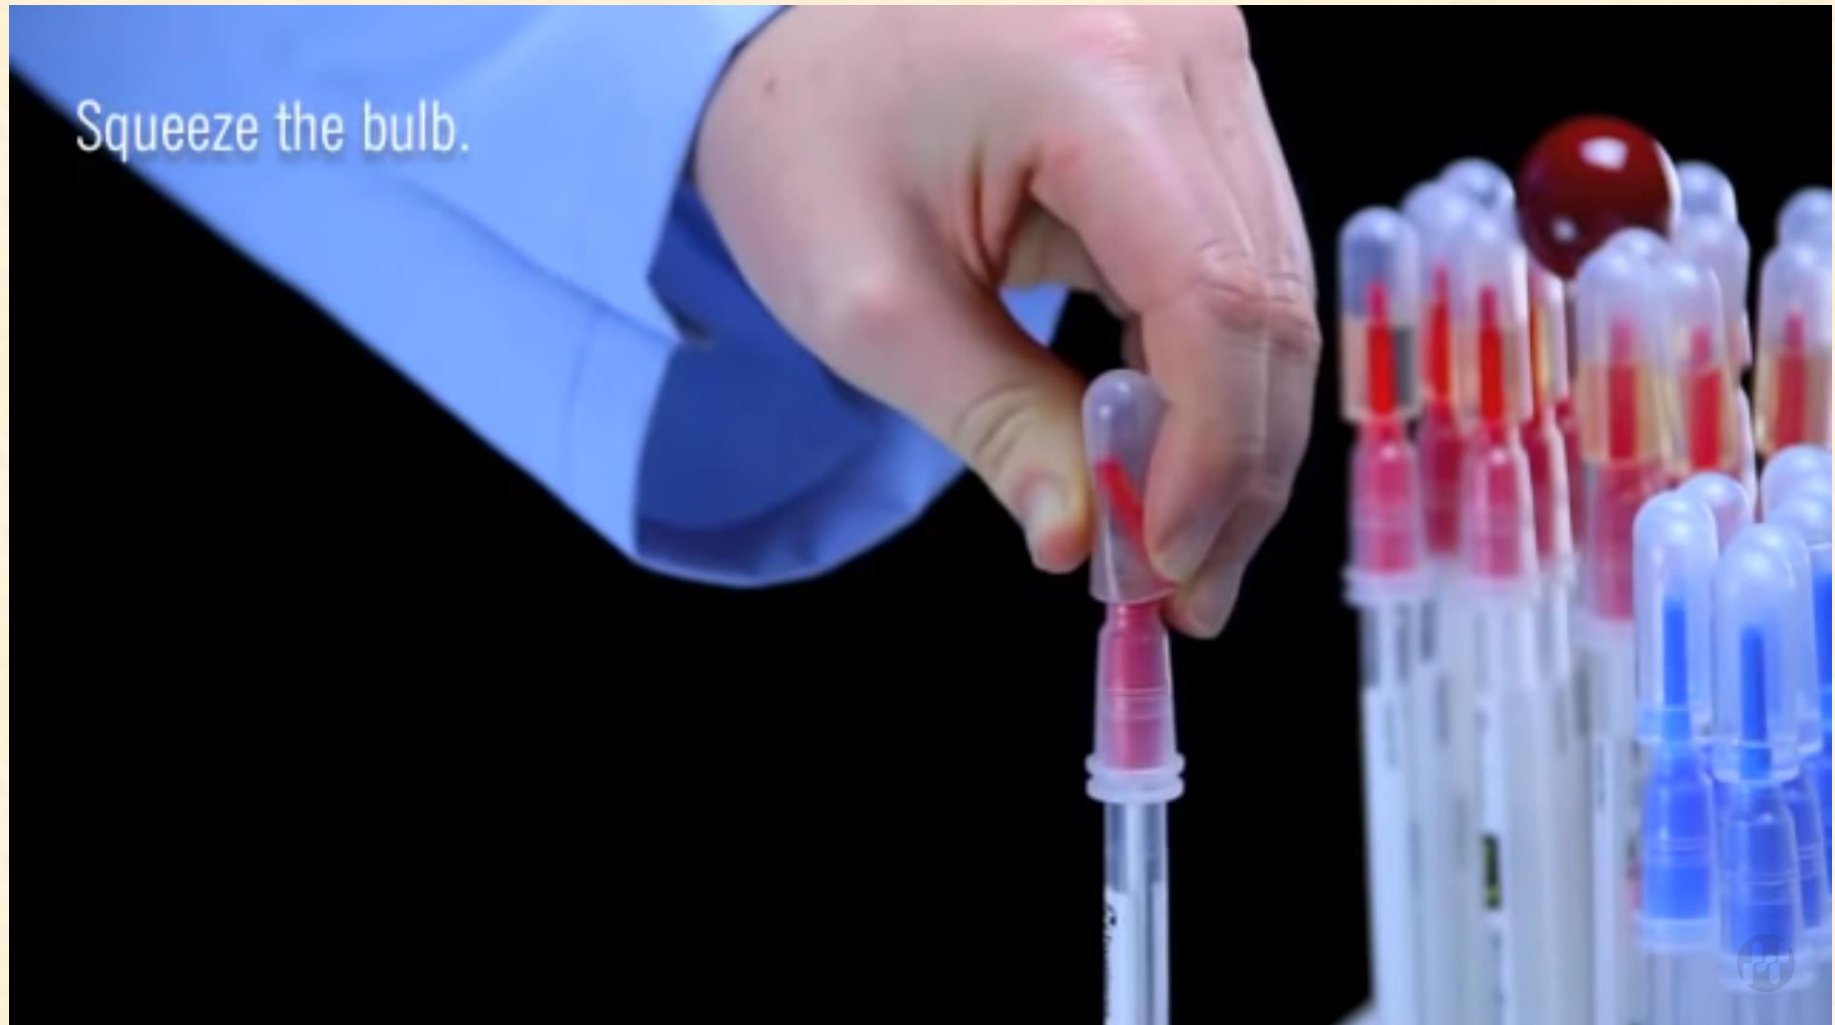

Dúsítócsőben folyadék felszívás



Eltávolítás

